


N° de l'équipement			Habitation			Qté et couleur des fils du circuit							Section fils	Liaison	N° de l'équipement			Habitation			Qté et couleur des fils du circuit							Section fils	Liaison																				
D	P	L	⊕	☞	↑	Ro	Bl	VJ	Or	Vi	No	Ma			D	P	L	⊕	☞	↑	Ro	Bl	VJ	Or	Vi	No	Ma			D	P	L	⊕	☞	↑	Ro	Bl	VJ	Or	Vi	No	Ma							
C		S V B													C		S V B													C		S V B																	
D01			CU	W1	0.2	1	1	1					6²	T**	D19			//	//	//	//	//	//					//	//				V09	G1	SA	1.2	1	1		1	2			1.5²	T				
D02			BU	CU	1.2	1	1	1					2.5²	T*		P09																V10	G1	E1	1.2		1		1	2			1.5²	T					
D03			CU	BU	1.2	1	1	1					2.5²	T*		P10		SA	G1	0.2	1	1	1					1.5²	T				W1	B1	2.2	1	1	1			1.5²	T							
D04																P11																																	
D05			CU	E3	1.2	1	1	1					2.5²	D04*		P12		SA	E1	0.2	1	1	1					1.5²	P11																				
D06			CU	E3	1.2	1	1	1					2.5²	D05*		P13		C1	C2	1.2	1	1	1					1.5²	P12																				
D07																P14																																	
D08			CU	B1	1.2	1	1	1					2.5²	T*		P15		C2	C1	1.2	1	1	1					1.5²	P13																				
D09			CU	W1	1.6	1	1	1					1.5²	T		P16																																	
D10			BU	CU	1.2	1	1	1					2.5²	T*	D22			CU	E3	1.2	1	1	1					2.5²	T*																				
D11			G1	plaf		1	1	1					1.5²	T	D23			B1	CU	0.4	1	1	1					1.5²	T																				
	P01		G1	SA	1.2	1	1	1					1.5²	T		C06		BU	E3	1.4	1	1	1					1.5²	T																				
	P02		SA	G1	0.2	1	1	1					1.5²	P01	D24			BU	E3		cable du volet élec								C06																				
	P03		CU	BU	1.2	1	1	1					1.5²	P02		C07		CU	E3	1.4	1	1	1					1.5²	C06																				
	P04		BU	CU	1.2	1	1	1					1.5²	P03	D25			CU	E3		cable du volet élec								C07																				
	P05		G1	BU	1.2	1	1	1					1.5²	P04		C08		B1	E3	1.4	1	1	1					1.5²	C07																				
	P06		BU	E2	1.2	1	1	1					1.5²	P05	D26			B1	E3		cable du volet élec								C08																				
	P07		BU	E2	1.2	1	1	1					1.5²	P06		C09		C3	E3	1.4	1	1	1					1.5²	C08																				
	P08		BU	E3	0.2	1	1	1					1.5²	P07	D27			C3	E3		cable du volet élec								C09																				
		L01	SA	plaf		1	1	1	1		1		1.5²	T		P17		C1	SA	0.9	1	1	1					1.5²	T																				
	B01		SA	E1	1.2	1					1		1.5²	L01		P18		C1	SA	0.9	1	1	1					1.5²	P17																				
	B02		SA	G1	1.2	1					1		1.5²	L01		P19		SA	C1	0.2	1	1	1					1.5²	P18																				
	B03		CU	CU	1.2	1					1		1.5²	B02		P20		C1	D1	0.2	1	1	1					1.5²	P19																				
		L02	G1	plaf									1.5²	L01		P21		C2	D1	0.2	1	1	1					1.5²	P20																				
	V01		G1	SA									1.5²	L02		P22		D1	E4	0.2	1	1	1					1.5²	P21																				
	V02		G1	SA									1.5²	L02		P23		C2	E4	0.9	1	1	1					1.5²	P22																				
		L03	CU	plaf		1	1	1	1		1		1.5²	T		P24		C2	E4	0.9	1	1	1					1.5²	P23																				
	L04		CU	plaf			1	1	1				1.5²	L03		P25		CU	W1	0.2	1	1	1					1.5²	T																				
	B04		SA	G1	1.2	1					1		1.5²	L03		P26		B1	C3	1.2	1	1	1					1.5²	P25																				
	B05		CU	BU	1.2	1					1		1.5²	B04		P27		B1	C3	1.2	1	1	1					1.5²	P26																				
	B06		CU	W1	1.2	1					1		1.5²	B05		P28													1.5²	P27																			
		L05	CU	E3	1.5	1	1	1					1.5²	L07		P29		C3	B1	0.2	1	1	1					1.5²																					
	L06		CU	E3	1.5		1	1	1				1.5²	L05		P30		C3	E4	0.2	1	1	1					1.5²	P29																				
	S01		CU	BU	1.2	1				1			1.5²	L05		P31		C3	E4	0.2	1	1	1					1.5²	P30																				
		L07	BU	plaf		1	1	1					1.5²	L02		P32		C3	D1	0.2	1	1	1					1.5²	P31																				
	S02		BU	CU	1.2	1				1			1.5²	L07																																			
	L08		W1	plaf		1	1	1					1.5²	L03															1.5²	L09																			
	S03		W1	D1	1.2	1				1			1.5²	L08															1.5²	L09																			
D12			D1	C1	2.2	1	1	1					1.5²	T														1.5²	L09																				
C01			E1	SA	1.2	cable H05 VV-F 4X1mm²								D12														1.5²	L10																				
D13			CU	BU	0.2	1	1	1					2.5²	T*			</																																

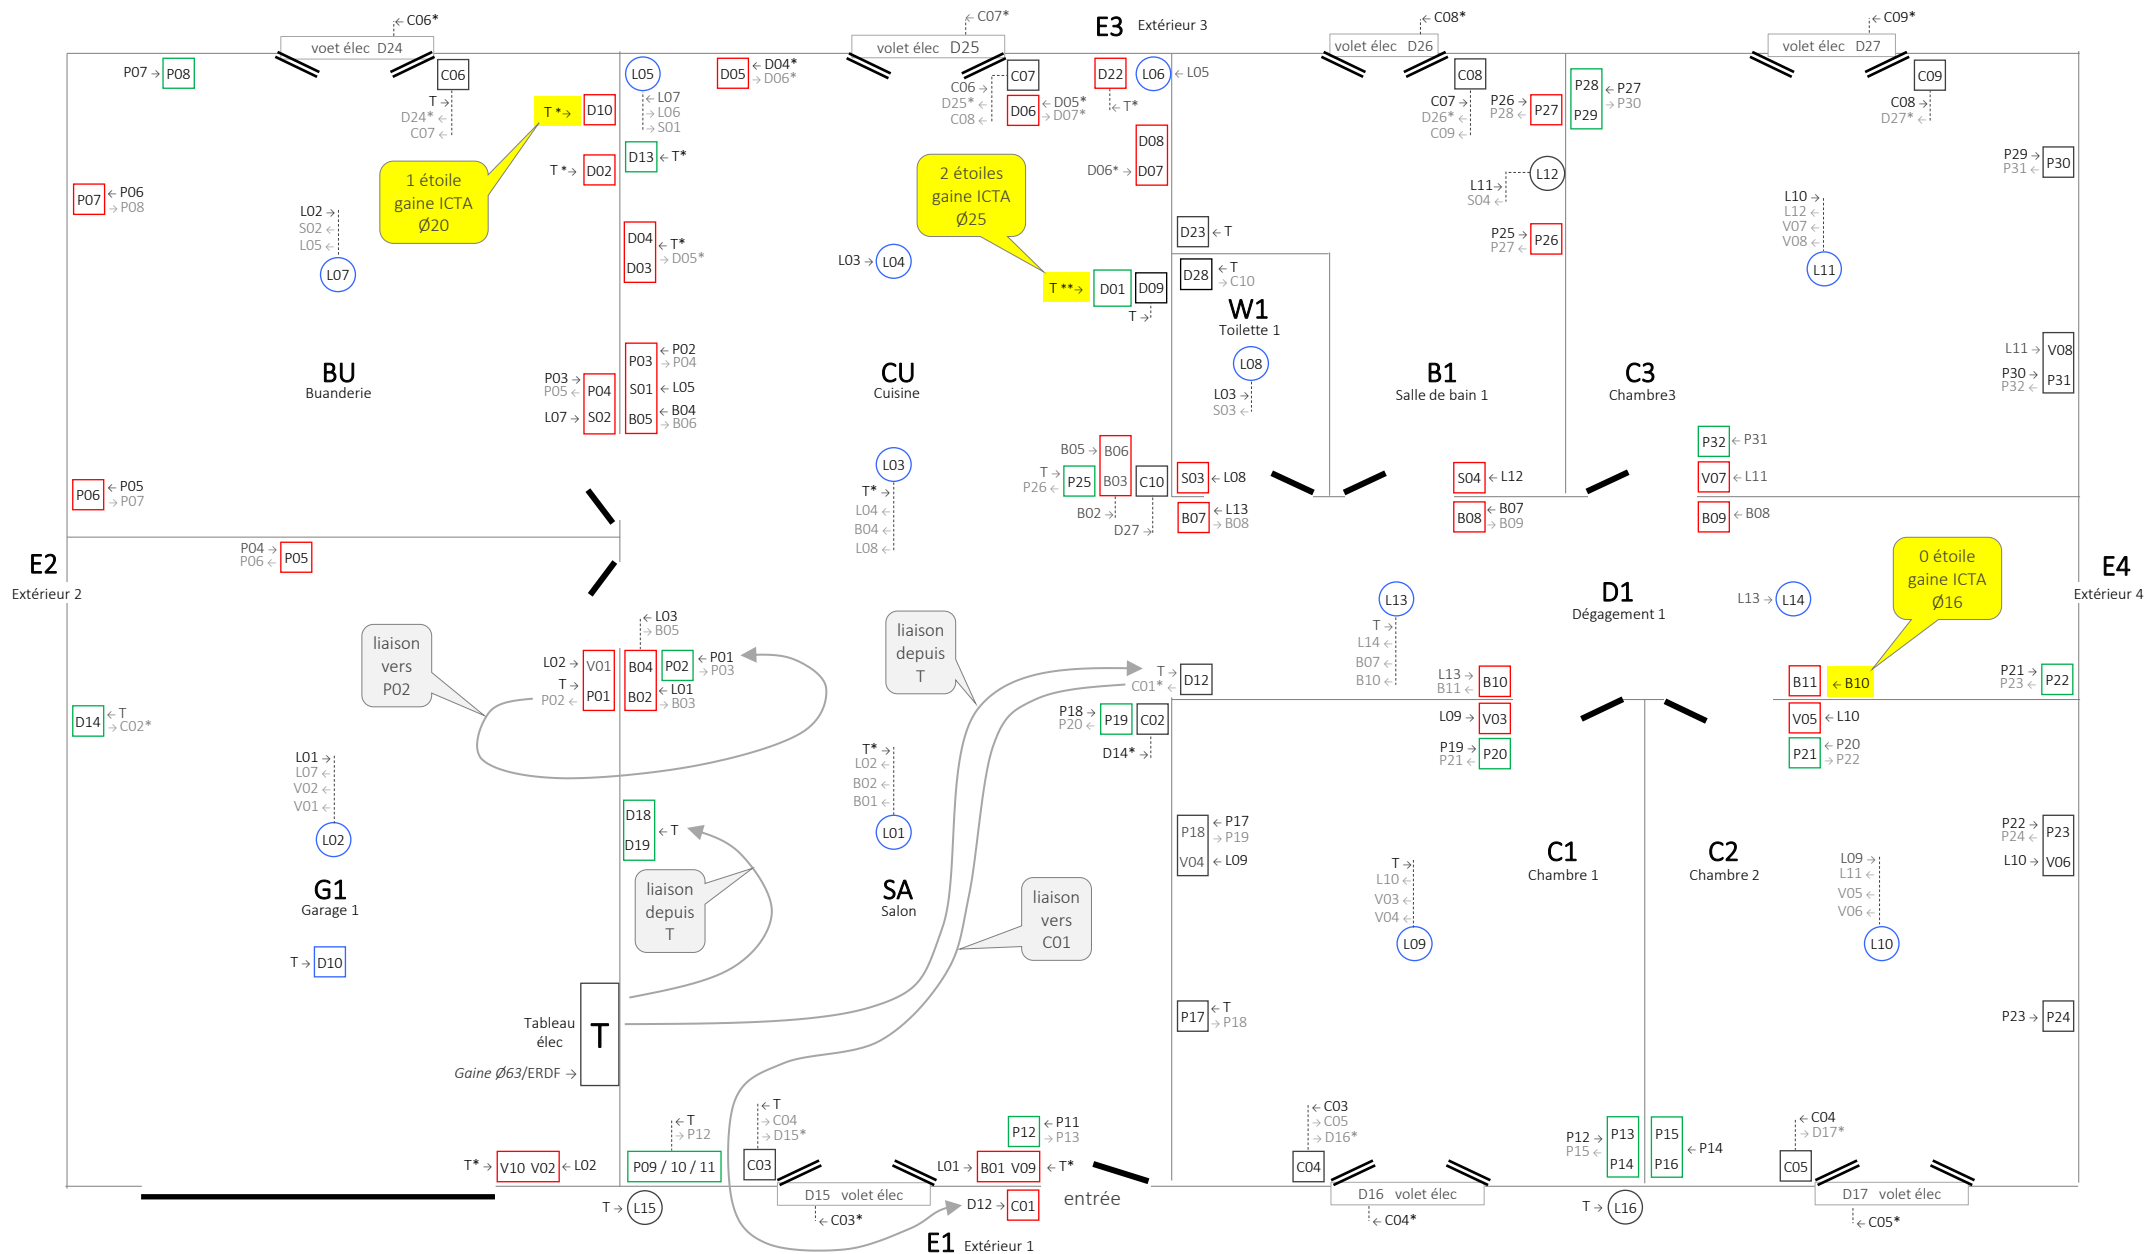

Légende des boites: Bleue = plafond (ciel) - Rouge = 1.20m du sol fini - Verte = 0.20m du sol fol fini (gazon) - Noire = hauteur indiquée sur le formulaire MEMO.

 1 poste 2 postes 3 postes DCL

Mémo-élec
Étude de plan
d'installation électrique

MÉMO PLAN

Client:

Diamètre des gaines ICTA dans le N°
2* = Ø25 - 1* = Ø20 - 0* = Ø16

site
memo-elec.fr